

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ.  
ГАЙКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

ГОСТ  
8959—75

Основные размеры

Ductile iron fittings with  
parallel thread for pipelines.  
Connection nuts. Basic dimensions


Взамен  
ГОСТ 8959—59

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

1. Основные размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

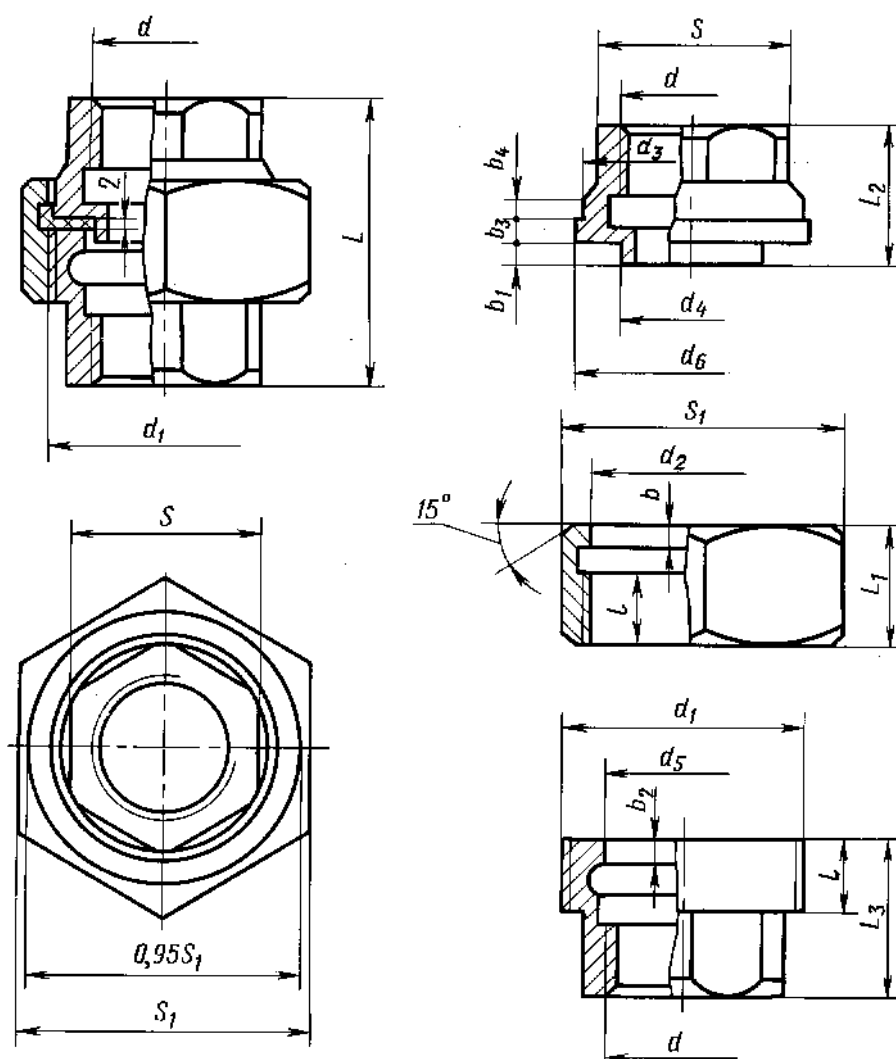

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию гайки.

## Размеры в мм

Условный проход $D_y$	Накидная гайка										Размер «под ключ»		$d_6$	$d_5$	$d_4$	$d_3$	$d_2$	Размер «под ключ»		$L$	$L_2$	$L_3$	Диаметр прокладки		Масса без покрытия Тя, кг, не более*
	Резьба $d_1$	$l$	$L_1$	Размер «под ключ»		$b$	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$d_4$	$d_5$	$d_6$						$b_1$	$b_2$				$b_3$	$b_4$	
				$S_{\text{наиб}}$	$S_{\text{ном}}$								$S_{\text{наиб}}$	$S_{\text{ном}}$											
8	G 1/4—B	10	18	32	30,0	4	22,0	21,7	16,7	17	24,0	19	17,7	3,5	2,5	2,5	5	42	21,0	21,0	24	17	0,216		
10	G 3/8—B	10	18	36	34,0	4	25,0	24,7	18,7	19	27,5	22	20,7	3,5	2,5	2,5	5	45	24,0	23,0	27	19	0,282		
15	G 1/2—B	11	19	46	44,0	4	32,0	31,7	23,7	24	34,5	27	25,7	4,0	3,0	2,5	5	48	25,0	25,0	34	24	0,464		
20	G 3/4—B	12	20	50	48,0	4	36,0	35,6	26,6	27	38,5	32	30,0	4,0	3,0	2,5	5	52	27,0	27,0	38	27	0,588		
25	G 1—B	13	23	65	62,6	5	48,0	47,6	37,6	38	50,5	41	39,0	5,0	4,0	3,0	6	58	31,5	29,5	50	38	1,091		
32	G 1 1/4—B	13	24	70	67,2	6	53,0	52,6	41,6	42	56,0	50	48,0	5,0	4,0	3,0	7	65	35,0	33,0	55	42	1,423		
40	G 1 1/2—B	14	25	75	72,2	6	59,5	59,1	45,5	46	62,5	55	52,6	5,0	4,0	3,0	7	70	37,0	36,0	62	46	1,702		
50	G 2—B	16	27	90	87,2	6	74,0	73,6	59,6	60	78,0	66	65,0	6,0	5,0	3,0	7	78	41,5	40,5	77	60	2,522		
(65)	G 2 1/2—B	19	30	110	107,0	6	92,0	91,5	74,5	75	97,0	83	81,8	6,0	5,0	3,0	7	85	44,0	45,0	96	75	4,078		
(80)	G 3—B	20	31	130	127,0	6	104,5	104,0	87,5	88	109,5	96	94,6	6,0	5,0	3,0	8	95	48,5	50,5	109	88	5,922		

\* Для справок.

Примечания:

1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %.
2. Соединительные гайки с  $D_y$ , указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется.

Примеры условных обозначений

Гайки соединительной без покрытия с  $D_y$  40 мм:

Гайка соединительная 40 ГОСТ 8959—75

То же, с цинковым покрытием:

Гайка соединительная Ц-40 ГОСТ 8959—75

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2. Конструктивные размеры и технические требования — по ГОСТ 8944—75.

3. Толщины стенок не должны быть менее  $\frac{S_{\text{наим}} - d}{2}$  и  $\frac{S_{\text{наим}} - d_1}{2}$ .